


VISTA SUPERIOR DA TAMPA

DETALHE DA ABERTURA DA SUB-TAMPA




VISTA PERSPECTIVA

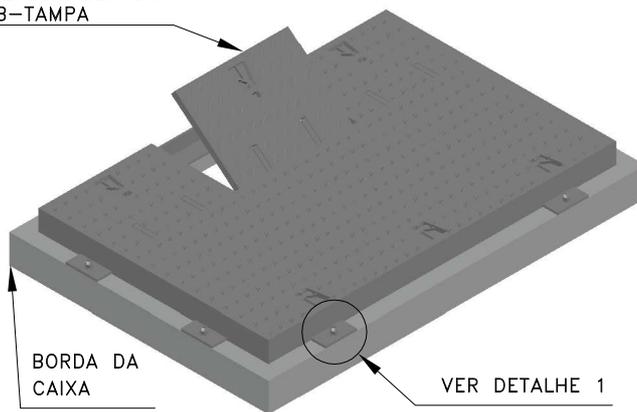

VISTA SUPERIOR DA ARMAÇÃO

CHUMBADOR CONFORME D462.10



CONCRETO

DETALHE 1: FIXAÇÃO DA ARMAÇÃO

TABELA 1

ITEM	A (mm)	B (mm)	PROFUNDIDADE DA CAIXA DE CONCRETO (mm)	CÓDIGO
1	1100	1100	1000	6809148
2	1100	1500	1900	6809146
3	1800	1800	1900	6809149
4	1800	1800	2100	6809147

- NOTAS:
- 1 - DEVE POSSUIR NOME OU MARCA DO FABRICANTE EM TODAS AS PEÇAS;
 - 2 - A SUB-TAMPA DEVE POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS SEM POSSIBILIDADE DE DESMONTAGEM;
 - 3 - A TAMPA DEVE SER REMOVÍVEL (PARAFUSADA NA ARMAÇÃO);
 - 4 - A ARMAÇÃO DEVE SER PARAFUSADA NA BORDA DA CAIXA;
 - 5 - OS CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DA ARMAÇÃO NA CAIXA FAZEM PARTE DO FORNECIMENTO;
 - 6 - DEVE POSSUIR LOCAL PARA ALOJAR PARAFUSO DE SEGURANÇA;
 - 7 - DEVE SER FORNECIDO COM FERRAMENTA (ACESSÓRIO) PARA ABERTURA DAS SUB-TAMPAS;
 - 8 - A TAMPA DEVE SUPORTAR UMA RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 12500daN;
 - 9 - ÂNGULO MÍNIMO DE ABERTURA DA SUB-TAMPA DEVE SER DE 100°;
 - 10 - PARA FORNECIMENTO O MATERIAL DEVE POSSUIR APROVAÇÃO DA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ;
 - 11 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

ESPECIFICAR: TAMPA RETANGULAR METÁLICA MT/BT (A)x(B)x(C)mm, CONFORME DESENHO 462.04.0 DO PADRÃO DE MATERIAL DA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ.

(A) INDICAR COMPRIMENTO DA TAMPA CONFORME TABELA 1;

(B) INDICAR LARGURA DA TAMPA CONFORME TABELA 1;

(C) INDICAR PROFUNDIDADE DA CAIXA DE CONCRETO CONFORME TABELA 1.

TAMPA RETANGULAR METÁLICA MT/BT

PM-C



Edição	NATALIE UCHÔA	02	02	15	Verificação	EDGNEY SARVIO	02	02	15
Desenho Substituído					Aprovação	ROBERTO GENTIL	10	02	15

Desenho N°
462.04.0

Objeto da Revisão
PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL

Folha 1/1