



VISTA DE FRENTE


CÓDIGO DE ESTOQUE  
6774581

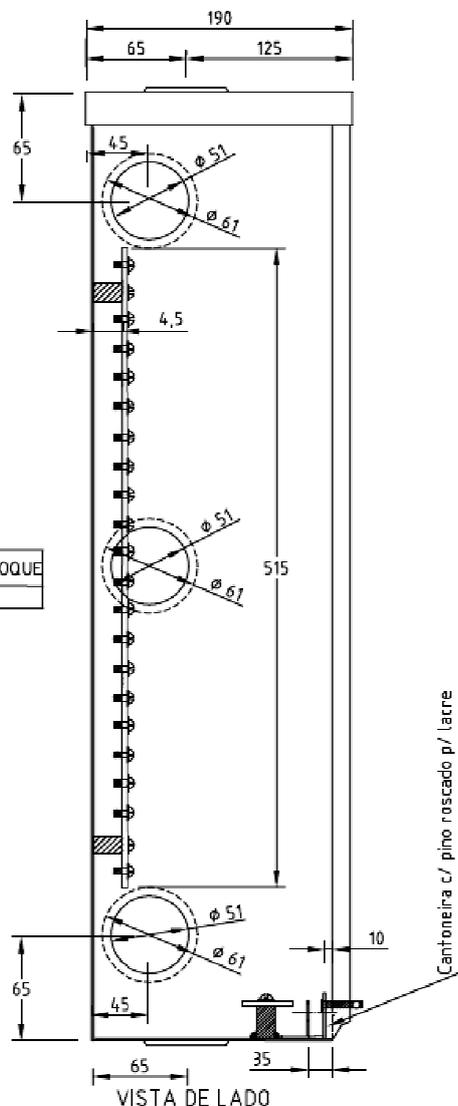

VISTA DE LADO

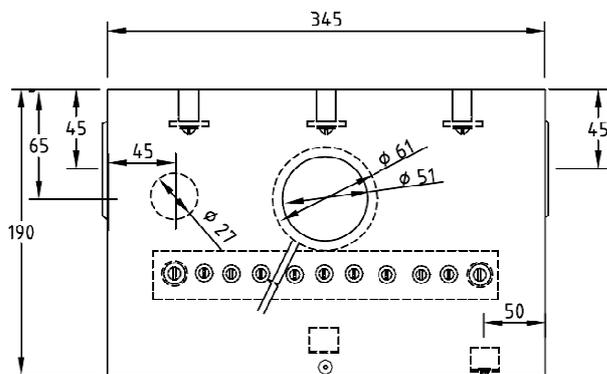

VISTA SUPERIOR

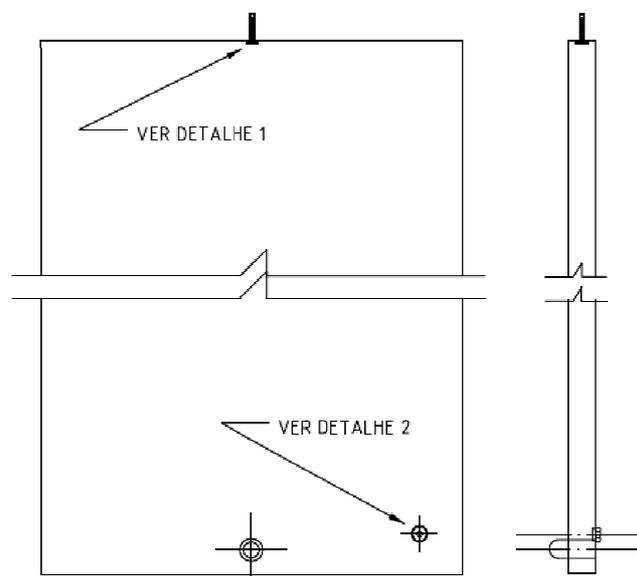

TAMPA

- Parafuso c/  $\phi$  1/4" por 19 mm de comprimento para lacre (parafuso soldado à tampa) (PARAFUSO PARA O LACRE DA ENEL RIO)
- Porca sextavada
- Arruela lisa
- Tampa
- PINO ROSCADO  $\phi$  6 mm PARA LACRE
- Arruela de borracha p/ vedação (VER NOTA 3)

### Caixa de Distribuição com Barramento de 19 Saídas por Fase

PM-R




Edição				
Lobo	01	11	05	
Desenho Substituído				
DED-1916	01	03	03	
Objeto da Revisão				
Notas.				

Verificação				
Vanderlei Robadey	01	11	05	
Aprovação				
Antônio C. Alves	01	11	05	

Desenho N°


1916 R-03

Folha 1/3

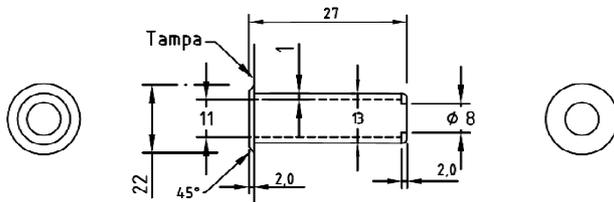


LUVA EM AÇO INOXIDÁVEL 304  
PARA PARAFUSO DE SEGURANÇA



TAMPA MÓVEL DE  $\phi$  70



PARAFUSO DE LIGAÇÃO




PARAFUSO DE FIXAÇÃO







DLI ALIIL 2



2 ARRUELAS LISAS



1 ARRUELA DE PRESSÃO

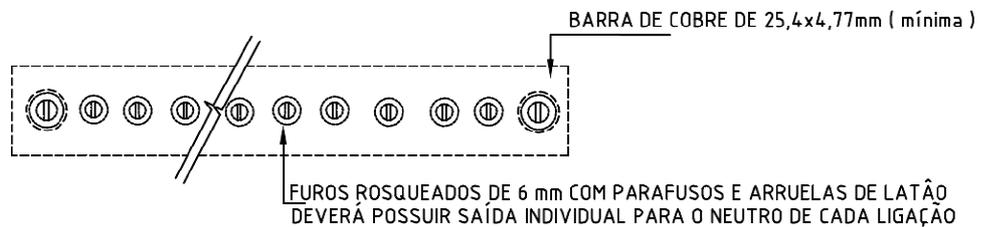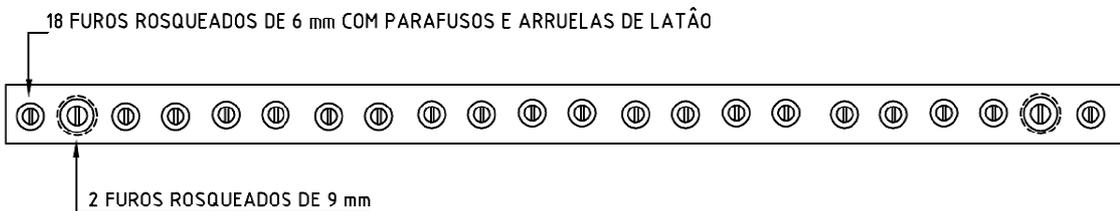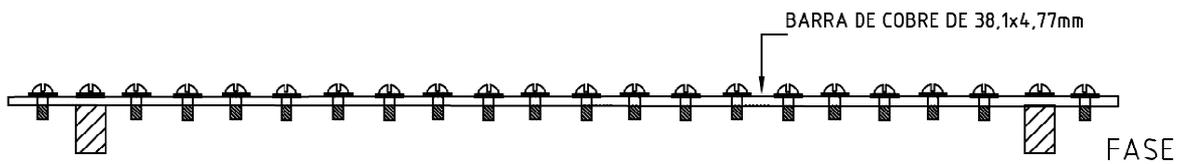

### Caixa de Distribuição com Barramento de 19 Saídas por Fase

PM-R



Edição				Verificação			
Lobo	01	11	05	Vanderlei Robadey	01	11	05
Desenho Substituído				Aprovação			
DED-1916	01	03	03	Antônio C. Alves	01	11	05
Objeto da Revisão							
Notas.							

Verificação			
Vanderlei Robadey	01	11	05
Aprovação			
Antônio C. Alves	01	11	05

Desenho N°

**1916 R-03**

Folha 2/3

## 1 Materiais

- a) Caixa em chapa de aço 14 USG, com tratamento e pintura líquida conforme ETD 01/91. Opcionalmente, poderá ser utilizada fosfatização e pintura eletrostática a pó de poliéster alifático, com espessura mínima da camada de 80 micrometros;
- b) O parafuso de segurança será fornecido pela Enel Distribuição Rio;
- c) A arruela deve ser de material elástico que suporte a temperatura de 70 °C e deve ser instalada de maneira a impedir a penetração de umidade e poeira no interior da caixa;
- d) As dobradiças deverão ser internas, sem a possibilidade de desmontagem pela parte externa.

## 2 Fornecimento

Deverá haver protótipo aprovado previamente pela Enel Distribuição Rio.

### Caixa de Distribuição com Barramento de 19 Saídas por Fase

PM-R



Edição				Verificação			
Lobo	01	11	05	Vanderlei Robadey	01	11	05
Desenho Substituído				Aprovação			
DED-1916	01	03	03	Antônio C. Alves	01	11	05
Objeto da Revisão							
Notas.							

Desenho N°

**1916 R-03**

Folha 3/3